


Q.	G	B	T	3/4 – UPS
----	---	---	---	-----------

Icc=25kA

IP20 – IK04

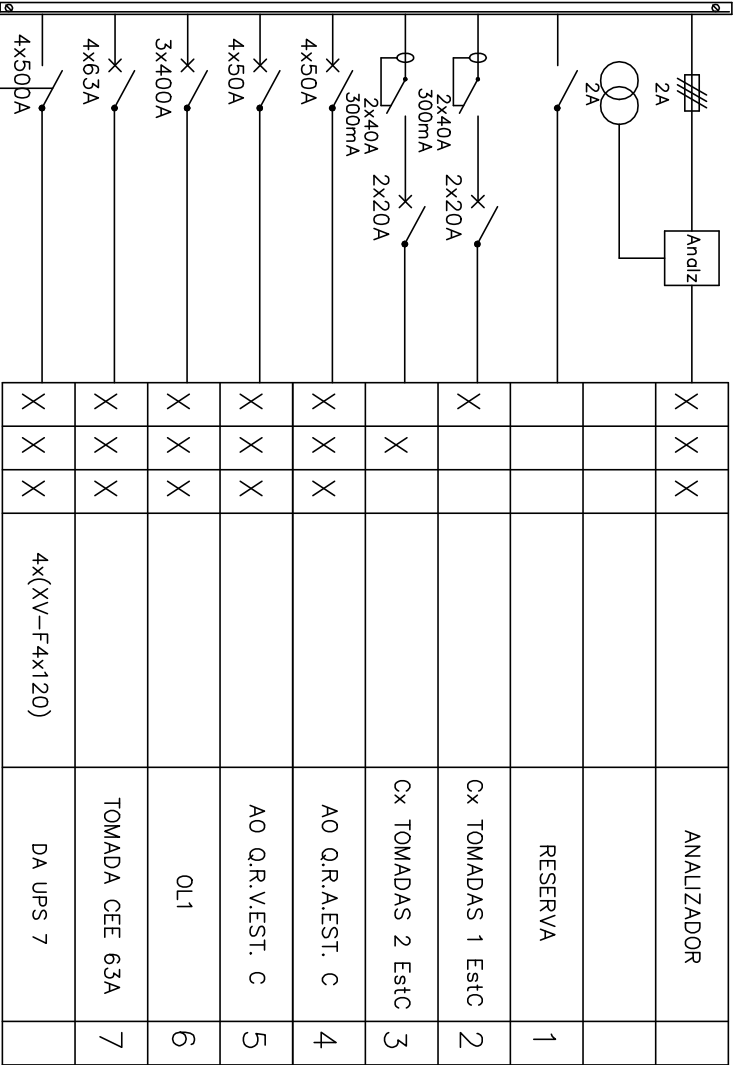


NOTA: As ligações internas serão com condutores  
íguais aos de saída e de secção nunca inferior a 2,5mm²

Quadro Geral de Baixa Tensão 3-4 – UPS

Q.	G	B	T	3/4 – E
----	---	---	---	---------

Icc=25kA

IP20 – IK04

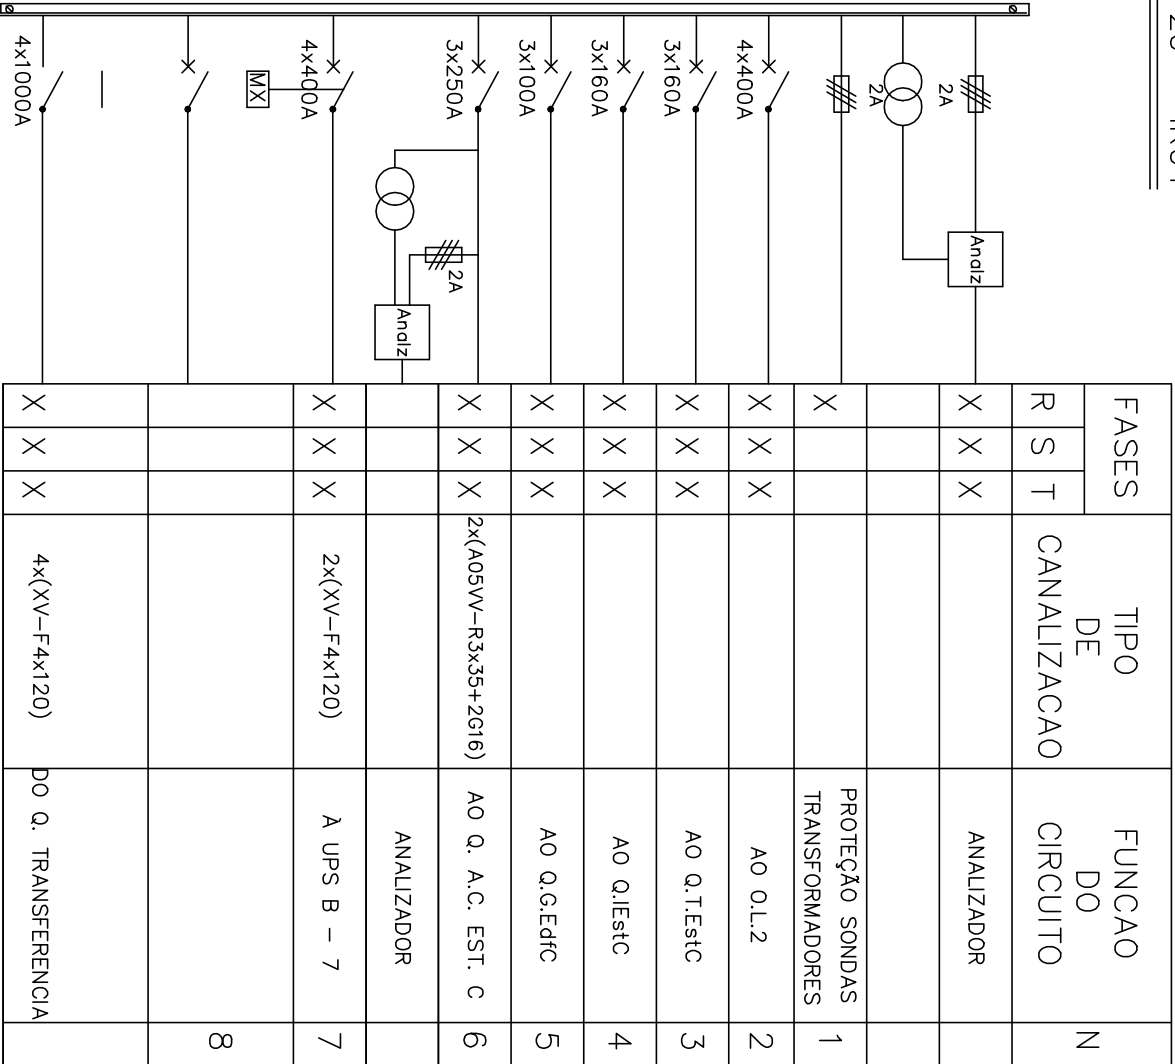

NOTA: As ligações internas serão com condutores  
íguais aos de saída e de secção nunca inferior a 2,5mm²

PROJECTO DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
Quadro Geral de Baixa Tensão 3-4 – Emergência