


- - Placas terminais do quadro
- - Placas terminais do quadro p/ ligação ao CCGE
- d - Disjuntor curva tipo "U"
- K - Contactor
- KA - Contactor auxiliar
- F - Relé térmico
- ⊗ - Sinalizador presença de tensão
- ⊙ - Sinalizador funcionamento (verde)
- ⦿ - Sinalizador anomalia (vermelho)
- S - Interruptor de comando


S1 - S2


	A	0	1	2
11-12	⊗			
13-14			⊗	
15-16				⊗

- A - Automático
- 0 - Desligado
- 1 - Bomba, BPQ1 / BRQ1
- 2 - Bomba, BPQ2 / BRQ2

Designação	Bombas Préaquecimento BPQ1		Bombas Retorno de água quente BRQ2		Comando	
	0,25 kw	0,25 kw	0,18 kw	0,18 kw	220V	24V
Potência	0,25 kw	0,25 kw	0,18 kw	0,18 kw		
Intensidade	0,8A	0,8A	0,8A	0,8A		
Cablagem	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T		

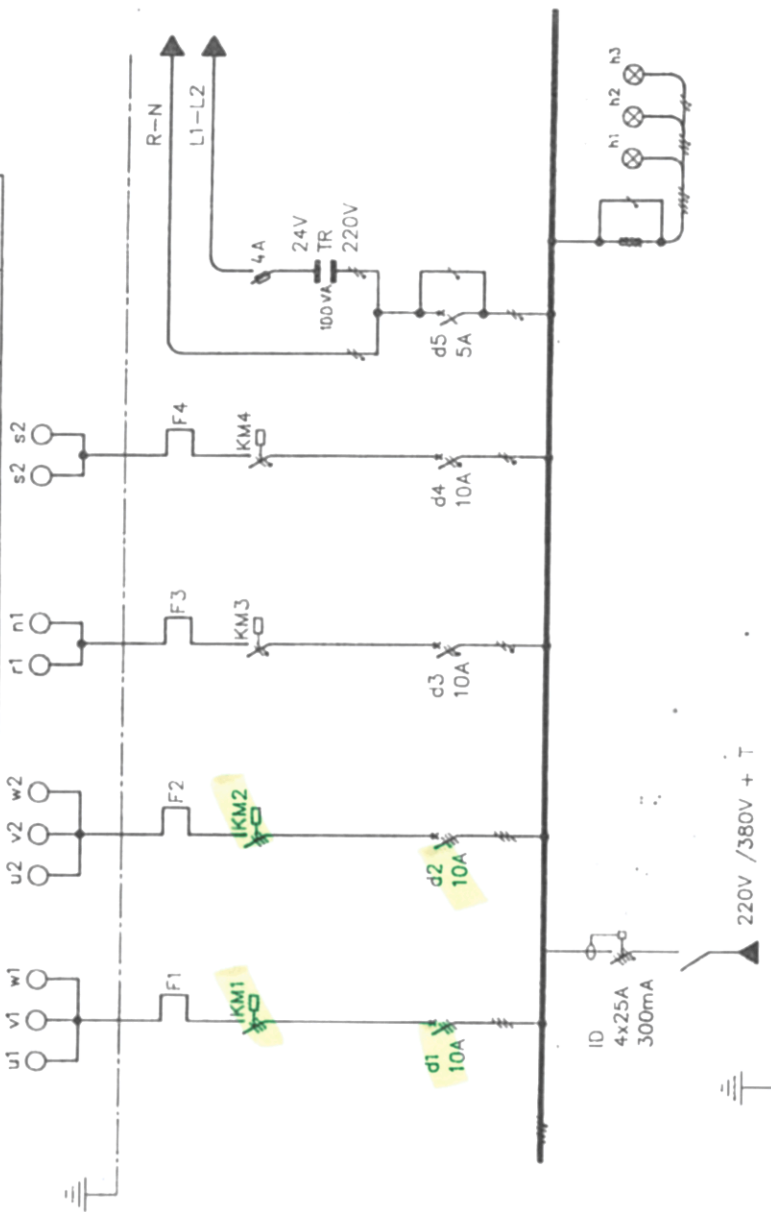


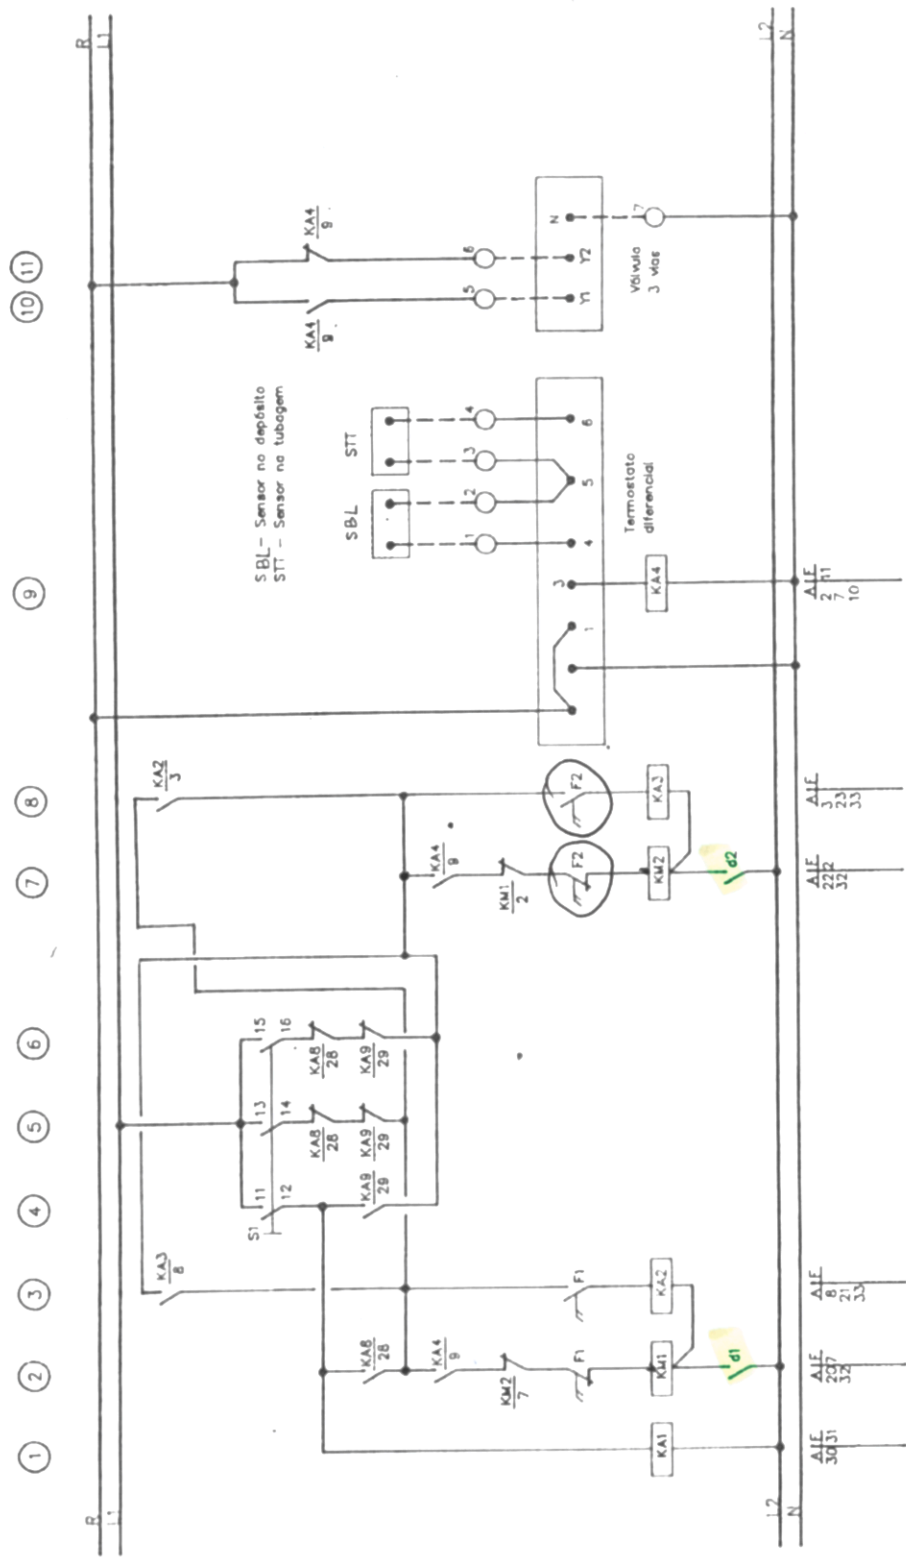

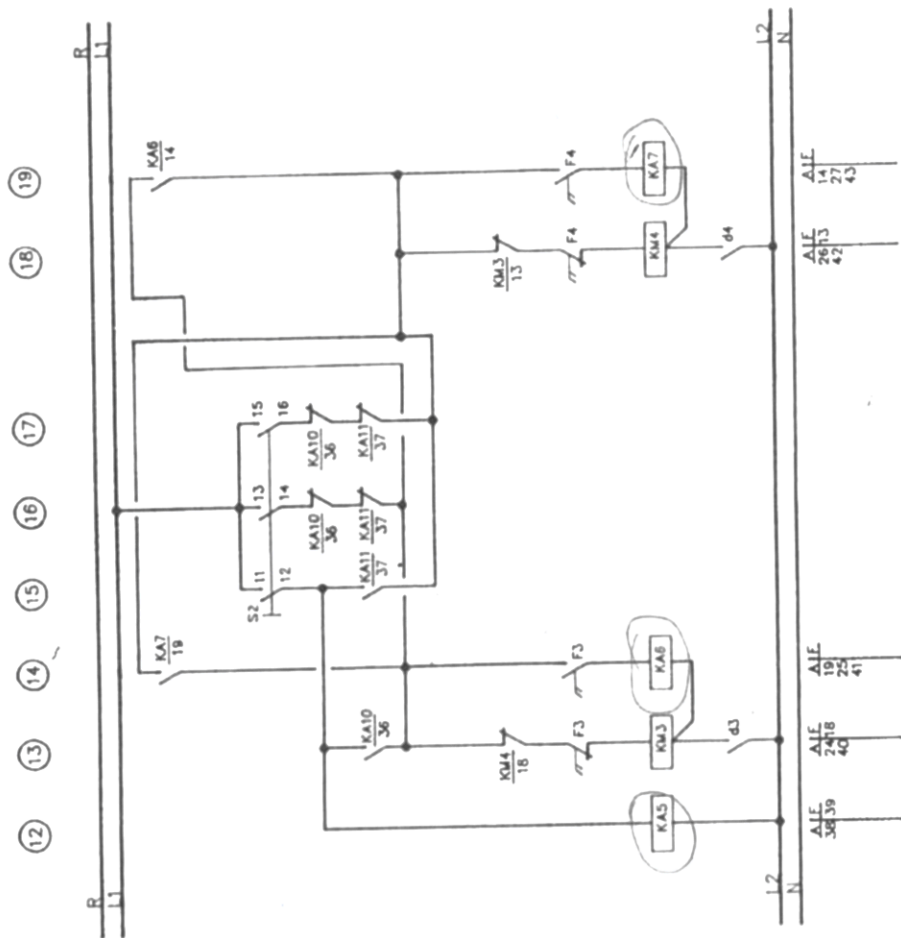


BOMBA BRQ2

BOMBA BRQ1

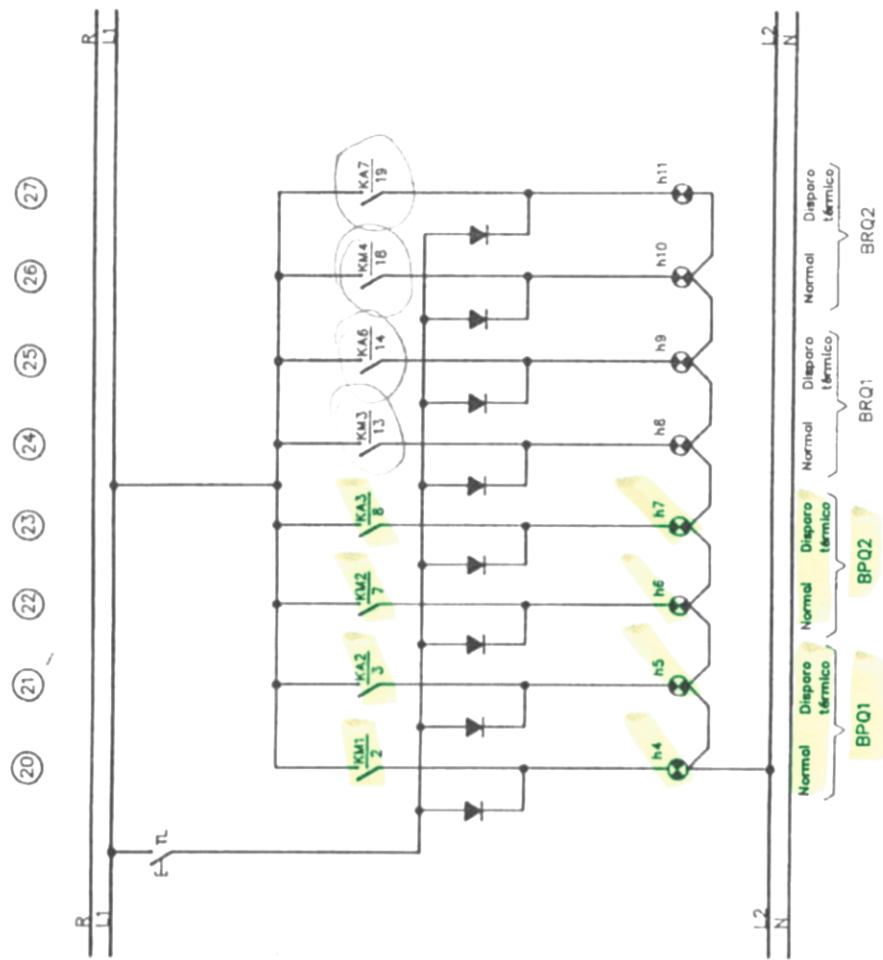

BOMBAS

- (28)
- (29)
- (30)
- (31)
- (32)
- (33)
- (34)
- (35)
- (36)
- (37)
- (38)
- (39)
- (40)
- (41)
- (42)
- (43)

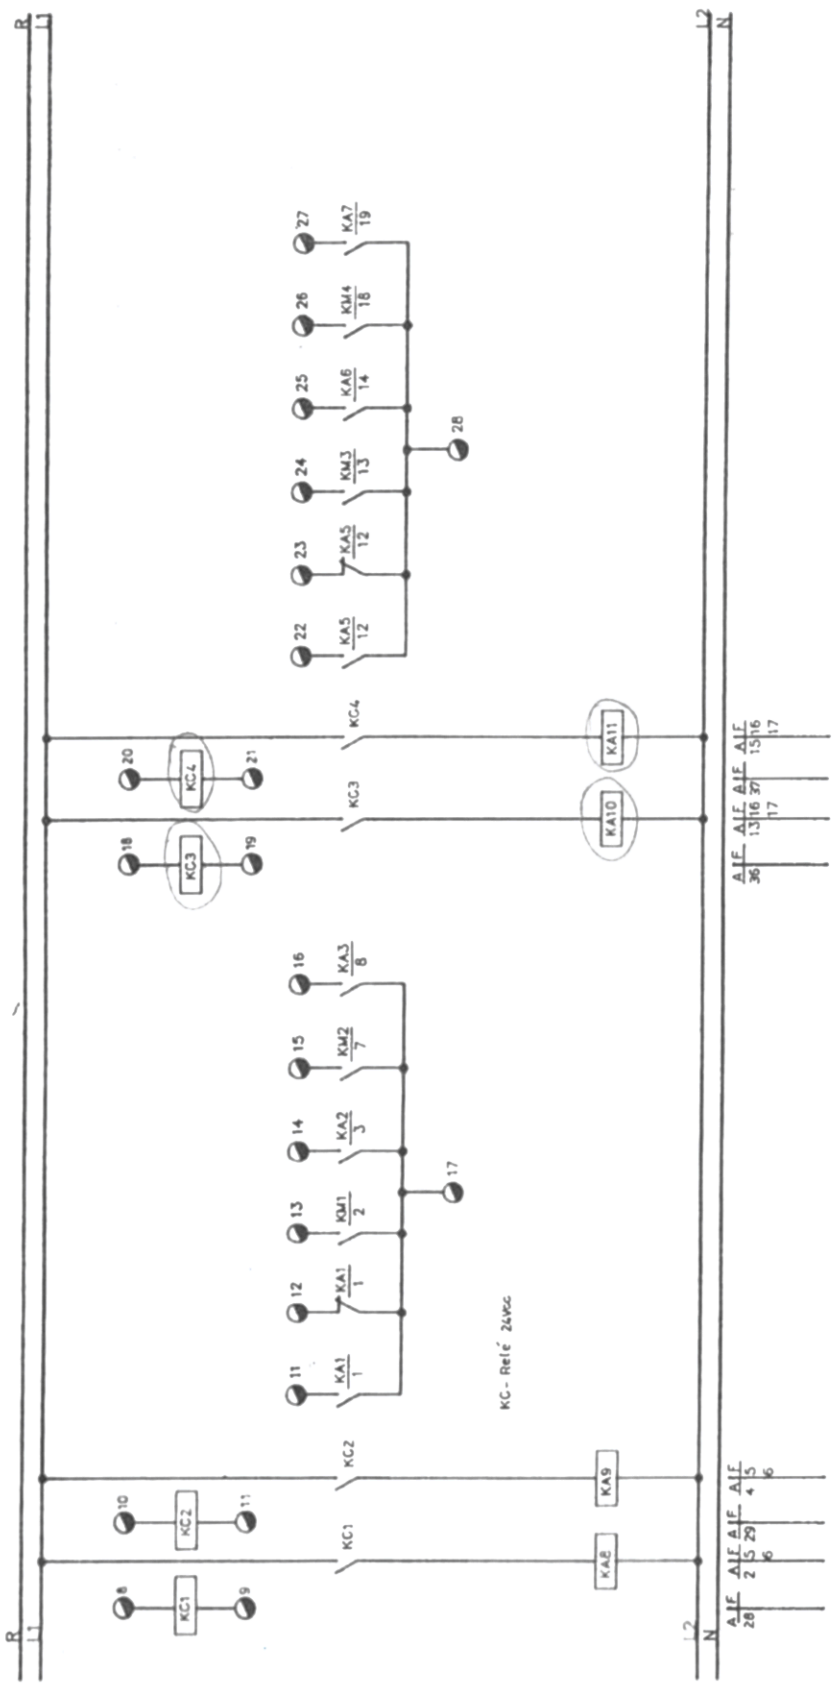

Comando
0-1
BPQ1

Comando
0-1
BPQ2

Comando
remoto

Comando
local

BPQ1
alarme

BPQ2
on

BPQ2
alarme

BOMBAS PRAAQUECIMENTO BPQ1 / BPQ2

Comando
0-1
BRQ1

Comando
0-1
BRQ2

Comando
remoto


Comando
local

BRQ1
alarme

BRQ2
on

BRQ2
alarme

BOMBAS RETORNO AGUA QUENTE BRQ1 / BRQ2

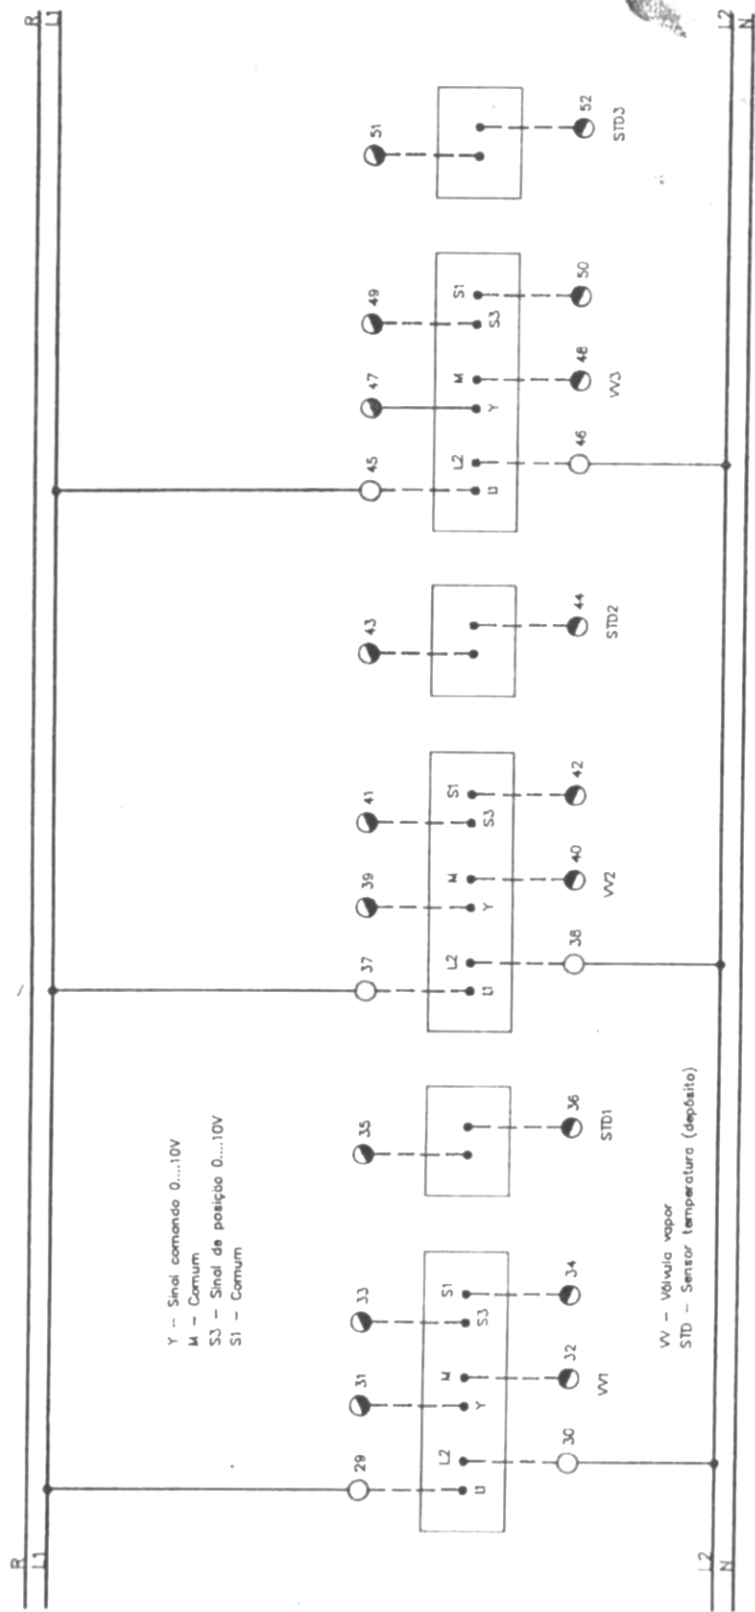

CONTROLE DE TEMPERATURA
DEPOSITO DAQ1

CONTROLE DE TEMPERATURA
DEPOSITO DAQ2

CONTROLE DE TEMPERATURA
DEPOSITO DAQ3