


PERFIL - TIPO

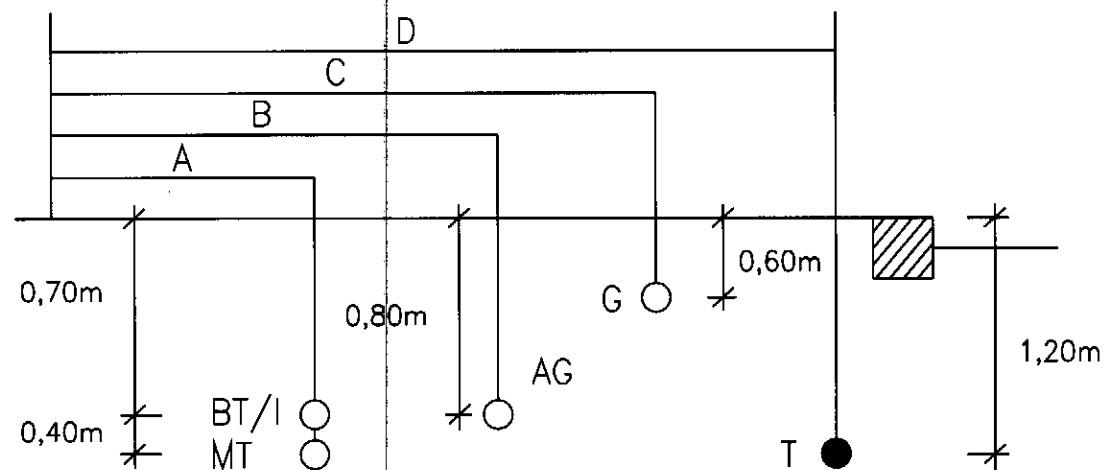

BT/I – CABO SUBTERRÂNEO DE BT / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MT – CABO SUBTERRÂNEO DE MT

AG – ÁGUA

G – GÁS

T – TELEFONES

NOTA: AS PROFUNDIDADES INDICADAS SÃO CONSIDERADAS MÍNIMAS – S/E

LARGURA DOS PASSEIOS (metros)	DISTÂNCIAS (metros)			
	A	B	C	D
1,50	0,40	0,80	1,10	–
2,00	0,50	0,90	1,30	1,60
≥ 2,50	0,50	0,90	1,40	1,80